



Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Люки канализационные
№ опросного листа:	№ 03	Код МТР в ЕНС РКС:	ЖК000029

Наименование МТР: Люк канализационный тип "Т" 4 уха

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Материал корпуса		Чугун СЧ20
1.2	Вес	кг	110
1.3	Нагрузка номинальная	кН	250
1.4	Исполнение		4 уха
1.5	Модель		С250
1.6	Инженерная сеть		Водоснабжение
1.7	Основные размеры	мм	830x120x600
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.
2.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию (открытия-закрытия) без обслуживания	Не менее, лет	12 месяцев
2.5	Срок службы до списания	не менее, лет	18 месяцев

ФИО Ответственного:	Шаров Евгений Александрович
Должность:	Начальник ЦЭВС-2
Телефон / Факс:	+7 (846) 207-25-12
Электронный адрес:	eSharov@samcomsys.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	Ракицкий Дмитрий Степанович
Подпись:	

Люк чугунный ТС 250 для ЦЭВС-2

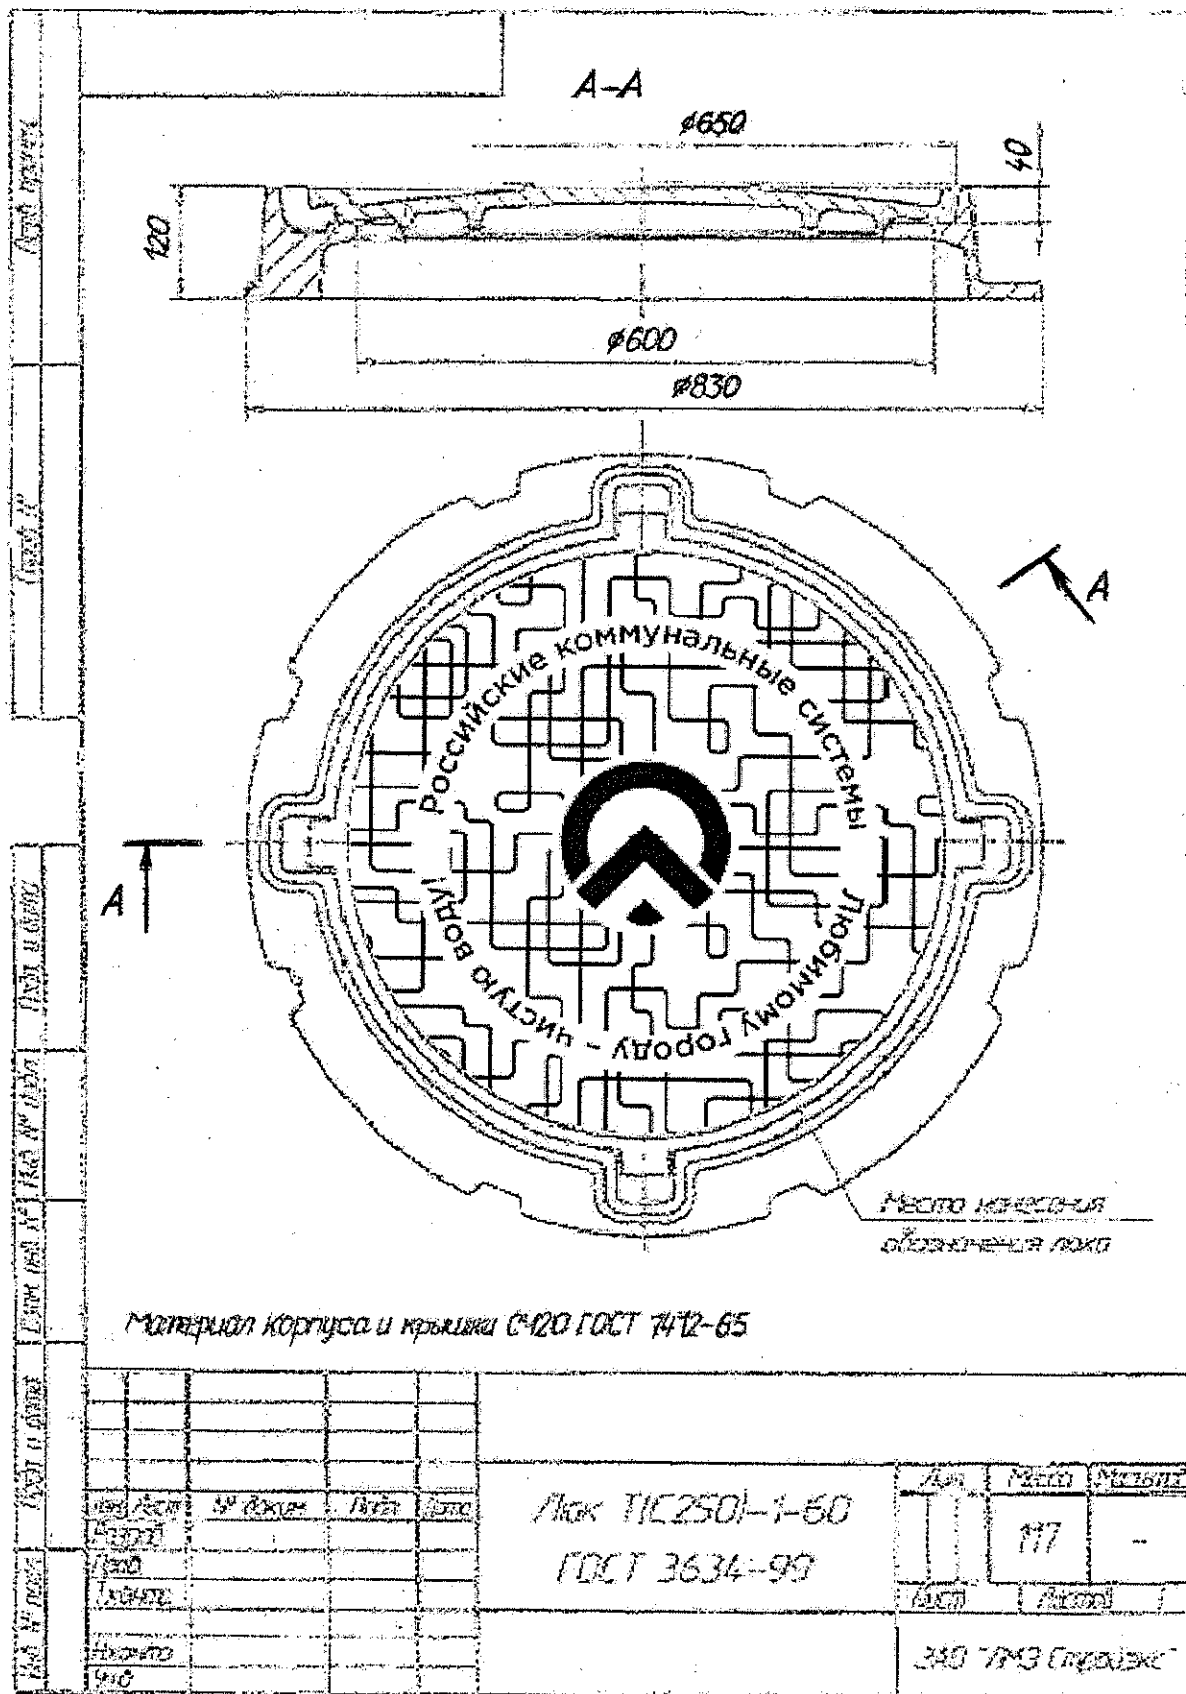

Начальник ЦЭВС-2

Алеф

Шаров Е.А.