

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Самарские коммунальные системы»

И.В. Давыдов

30.06

2020 г.

Техническое задание на закупку первичных средств пожаротушения

1. Огнетушители порошковые (закачные) ОП-2(з), ОП-4(з), ОП-5(з), ОП-8(з), ОП-50(з) предназначены для тушения пожаров классов АВСЕ.

Огнетушащая способность указанных видов и типов огнетушителей по классу пожаров - модельный очаг класса А/модельный очаг класса В должна соответствовать следующим величинам:

ОП-2(з) – 0,7А,21В/21В;
ОП-4(з) – 2А,55В/55В;
ОП-5(з) - 2А,55В/55В;
ОП-8(з) – 4А, 144В/144В;
ОП-50(з) – 6А, 233В/233В;

Огнетушители углекислотные ОУ-5, ОУ-25, ОУ-55 предназначены для тушения пожаров класса В,С,Е.

Огнетушащая способность указанных видов и типов огнетушителей по классу пожаров - модельный очаг класса В должна соответствовать следующим величинам:

ОУ-5 – 55 В;
ОУ-25 — 3А, 89В;
ОУ-55 — 4А, 233В;

Огнетушитель воздушно-пенный ОВП – 50 (з), предназначен для тушения пожаров класса А,В. Огнетушащая способность указанного вида и типа огнетушителей по классу пожаров - модельный очаг класса А,В должна соответствовать следующим величинам: 4А, 233В

1.2. Комплект поставки

Огнетушитель -1 шт.

Паспорт- 1 экз.

Гибкий шланг с насадком – распылителем (раствором)– 1 шт.

Устройство (тележка, колеса) для передвижения огнетушителя — 1 шт (для передвижных огнетушителей ОУ-25, ОУ-55, ОП-50, ОВП-50)

2. Щит пожарный (стенд) КОМБИ (фото)

Изготовлен из металлического листа толщиной 1,0-1,2 мм, окрашенный эпоксидно - полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL 3002 (красный) Предназначен для хранения пожарного инвентаря: лом, багор, лопата, два конусных ведра. Оснащен бункером для песка. Имеет приспособления для размещения двух порошковых или углекислотных огнетушителей.



2.1. Комплект поставки:

Щит пожарный (стенд) КОМБИ

2.2. Пожарный инвентарь для укомплектования пожарных щитов.**Для пожарного щита класса А:**

Лом — 1 шт.

Багор — 1 шт.

Ведро пожарное — 2 шт.

Лопата совковая — 1 шт.

Лопата штыковая — 1 шт.

Для пожарного щита класса Е:

Крюк с деревянной рукояткой — 1 шт.

Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик — 1 шт.

Покрывало для изоляции очага возгорания - 1 шт.

Лопата совковая — 1 шт.

Пожарный инвентарь для щитов имеет следующую окраску: металлическая часть —

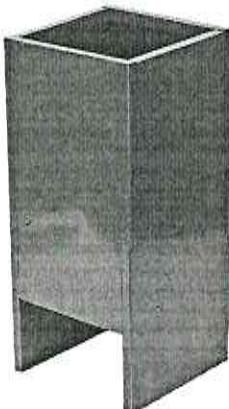
черный цвет; деревянная часть красный цвет

3. Подставки под огнетушители (фото):

Подставка металлическая П-15, предназначенная для размещения одного огнетушителя весом не более 5 кг (цвет подставки - красный);

Подставка металлическая П-20, предназначенная для размещения одного огнетушителя весом не более 10 кг (цвет подставки - красный);

Знак пожарной безопасности, обозначающий огнетушитель, на подставку не наклеивать!

**4. Требования к транспортированию.**

При транспортировании и хранении должны быть обеспечены условия, предохраняющие их от механических повреждений, нагрева, попадания на них прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, воздействия влаги и агрессивных сред.

5. Требования к упаковке.

Виды упаковки должны обеспечивать предохранение продукции от загрязнения, деформации и механических повреждений во время транспортирования и хранения.

Продукция упаковывается способом, исключающим ее повреждение при транспортировке без нарушения целостности упаковки.

6. Требования к качественным характеристикам

Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ Р 51057-2001).

Диапазон температур эксплуатации С от 50 до +50.

Поставляемые товары не должны ранее быть в эксплуатации, не должны иметь дефектов, связанных с материалами/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в

результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и/или использования поставляемых товаров.

Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее марта 2020 года.

7. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан передать заказчику полный комплект технической документации и свидетельства об изготовлении.

Продукция должна сопровождаться документом о качестве и безопасности, в котором указывают, в том числе:

- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну);
- наименование изделия и его условное обозначение (марка, артикул, размеры);
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- условия хранения;
- срок годности;
- результаты испытаний и подтверждение соответствия изделий, упаковки и маркировки требованиям технических условий.

Документация должна быть представлена на русском языке, на бумажном носителе.

8. Требования к сроку и объему гарантийного качества

Срок представления гарантий с момента поставки – не менее 12 месяцев.

Срок службы огнетушителя не менее 10 лет для порошковых огнетушителей, не менее 20 лет для углекислотных огнетушителей.

Ведущий специалист по ПБ СОТ

Н.А. Логачева